

Homematic Geräte steuern

Hier wird allgemein erklärt, wie man Befehle oder Analogwerte an Homematic Aktoren senden kann. Wenn es eine detaillierte Dokumentation zu eurem Gerät gibt, findet ihr diese unter [Geräte](#).


Befehle an Homematic-Geräte können per Virtuellem HTML- oder UDP-Ausgang gesendet werden. Die detaillierte Beschreibung findet ihr hier: [MQTT Gateway - HTTP- und UDP-Interface](#). Um einen Befehl zu senden braucht man das richtige Topic, an das der Befehl gehen soll. Das Topic wird angezeigt, wenn man im MQTT-Gateway-Plugin auf *Incoming Overview* geht und dann *Show advanced table information* anwählt. Meist sieht man dann Topics, die Statusmeldungen sind. Sie beginnen alle mit **hm/status/.....**




Um einen Wert zu setzen, ersetzt man nun im Topic "status" durch "set". Meist sind die STATE-Werte bei Homematic-Geräten setzbar, das unterscheidet sich aber von Gerät zu Gerät (siehe unter [Geräte](#)). Im obigen Beispiel lautet das Topic zum Setzen des Wertes also:
hm/set/Taster_GaesteWC:3/STATE

Virtueller HTML Ausgang

Es muss ein Virtueller HTML Ausgang angelegt werden und als Adresse die IP-Adresse oder der Hostname des LoxBerry inklusive der notwendigen Credentials verwendet werden:

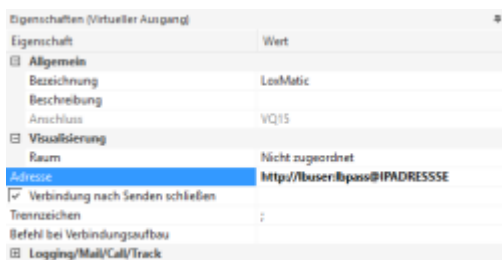


Anschließend wird ein Virtueller Ausgang Befehl angelegt und die entsprechenden URL-Aufrufe aus der MQTT-Gateway-Plugin-Anleitung (siehe [MQTT Gateway - HTTP- und UDP-Interface](#)) unter *Befehl bei EIN* und *Befehl bei AUS* eingetragen:

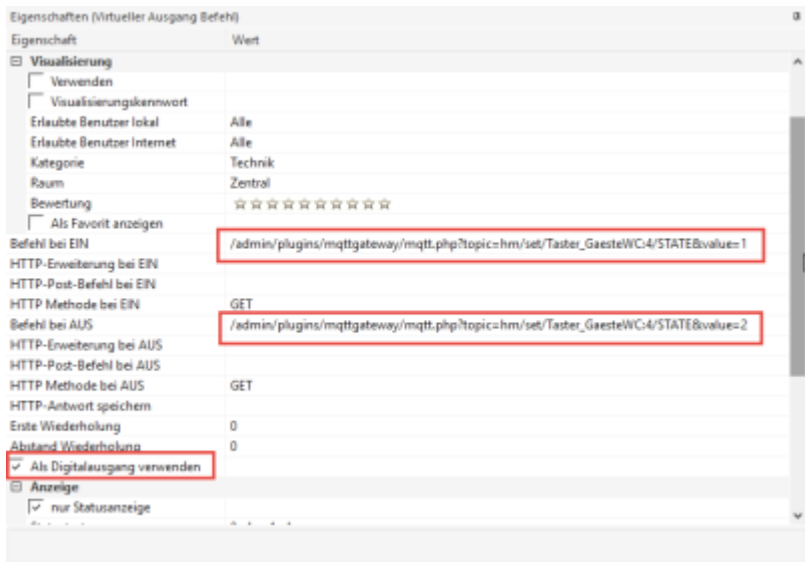


In diesem Beispiel handelt es sich um einen digitalen Ausgang, d. h. STATE kann nur 0 oder 1 annehmen. Daher ist *Als Digitalausgang verwenden* angehakt.

Virtueller UDP Ausgang

Es muss ein Virtueller UDP Ausgang angelegt werden und als Adresse **/dev/udp** gefolgt der IP-Adresse des LoxBerrys und dem UDP-Port verwendet werden:

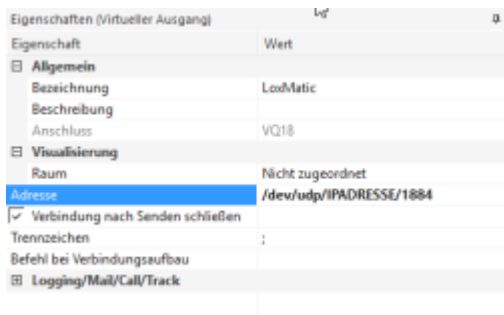

Der Standard-Port des MQTT-Gateway-Plugins ist **11884**. Anschließend wird ein Virtueller Ausgang Befehl angelegt und die entsprechenden Aufrufe aus der MQTT-Gateway-Plugin-Anleitung (siehe [MQTT Gateway - HTTP- und UDP-Interface](#)) unter *Befehl bei EIN* und *Befehl bei AUS* eingetragen:

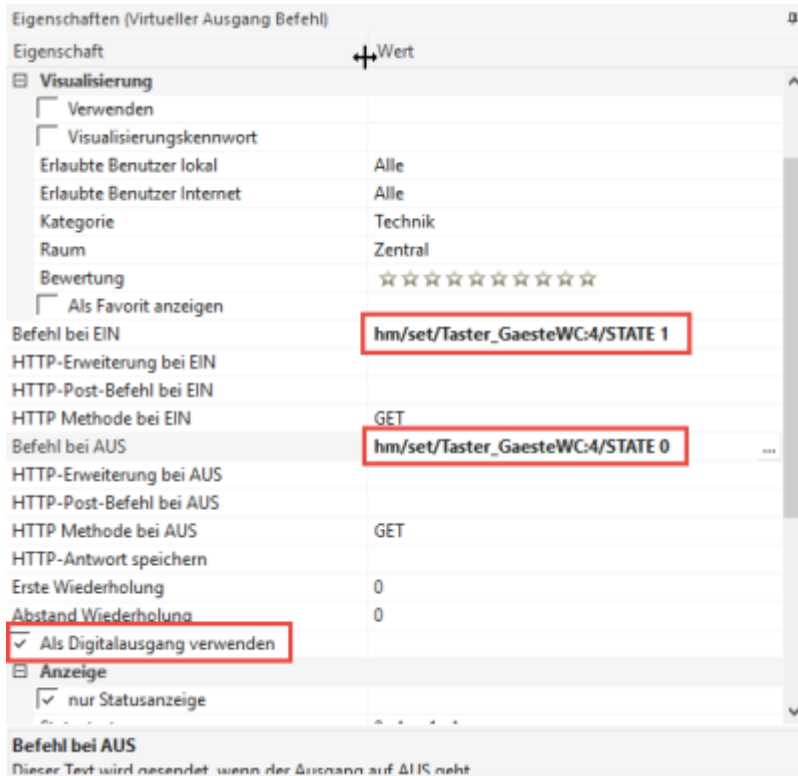

Bei UDP besteht der Befehl lediglich aus dem Topic gefolgt vom zu setzenden Wert (hier 0 und 1). In diesem Beispiel handelt es sich um einen digitalen Ausgang, d. h. STATE kann nur 0 oder 1 annehmen. Daher ist *Als Digitalausgang verwenden* angehakt.

From: <https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link: https://wiki.loxberry.de/plugins/loxmatic/homematic_gerate_steuern

Last update: **2023/04/17 04:32**